




Measurement Report

SOLUCIONES LUMINISCENTES S.L.



Medición conforme a: UNE 23 035-2		Número de certificado: SL8102
Dirección: Adelfa 8 – Pol. Malpica Alfindén		
Edificio: SOLUCIONES LUMINISCENTES		
Nombre	1811202-PLNA//B ⁺	
Localización en el edificio	Sala de medición	
Producto	PLACA LUMINISCENTE NACIONAL	
Detalle de ubicación	Dep. Calidad	
Tamaño del campo de medición	35 mm	
Temperatura:	22.0°C	
Iluminancia	1006.0 lx	
Periodo de excitación	00:05:00	
Fuente de luz	Luz LED	
L (2 min)	807.00 mcd/m ²	
L (10 min)	180.30 mcd/m ²	
L (30 min)	52.98 mcd/m ²	
L (60 min)	23.15 mcd/m ²	
L (120 min)	9.83 mcd/m ²	
t(0.3mcd/m ²)	2 d 12 h 05 m	

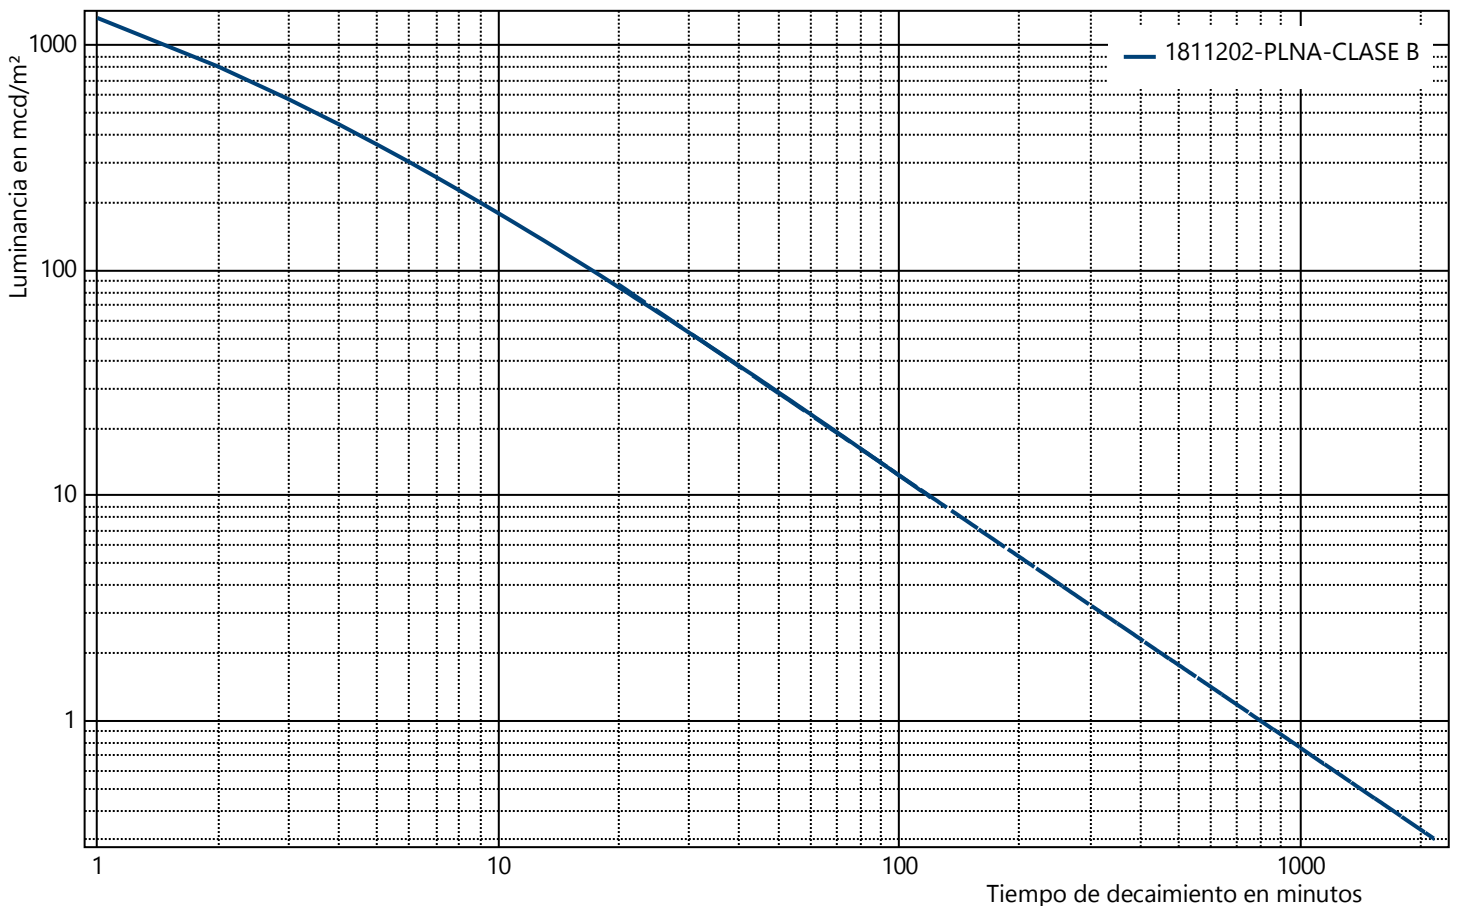

Tipo de instrumento: Fotómetro B520L, 04B834	Fecha de la medición: miércoles, 21 de noviembre de 2018
Operador: Alejandro López	Comentarios: 21 HILOS 2 PASADAS

Place, Date

Signature