




Measurement Report

SOLUCIONES LUMINISCENTES S.L.

Medición conforme a: UNE 23 035-2		Número de certificado: SL2019			
Localización en el edificio: Laboratorio					
Dirección: C/Adelfa 8 - Pol. Malpica Alfindén					
Edificio: SOLUCIONES LUMINISCENTES					
N.º consecutivo	1	2	3	4	5
Nombre	1904261-VAL//B-				
Ubicación para la medición	Sala de medición				
Producto	VINILO ADHESIVO LUMINISCENTE CLASE B-				
Detalle de ubicación	Dep. Calidad				
Tamaño del campo de medición	35 mm				
Temperatura:	21,2°C				
Iluminancia	1002,9 lx				
Periodo de excitación	00:05:00				
Fuente de luz	Luz LED				
L (2 min)	584,46 mcd/m ²				
L (10 min)	130,38 mcd/m ²				
L (30 min)	37,91 mcd/m ²				
L (60 min)	16,52 mcd/m ²				
L (120 min)	7,02 mcd/m ²				
t(0,3mcd/m ²)	1 d 02 h 41 m				

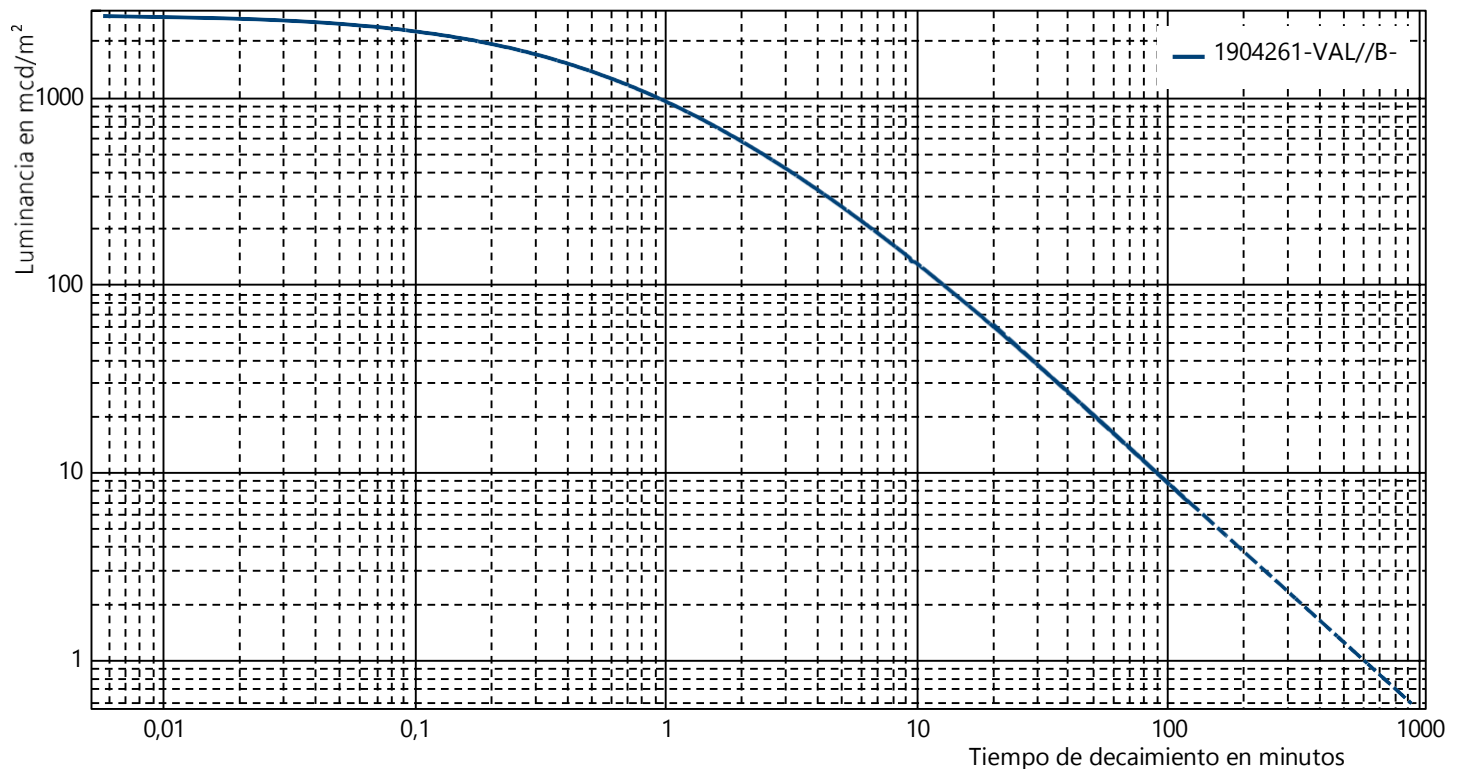

Tipo de instrumento: Fotómetro B520L, 04B834	Fecha de la medición: viernes, 26 de abril de 2019
Operador: Alejandro López	Comentarios: nº lote 190415

Place, Date

Signature